

T.C.
DIYARBAKIR VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
(TEKLİF MEKTUBUDUR)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlimiz Kayapınar ilçesine bağlı Muazzez Beran Ortaokulu Müdürlüğü ihtiyacında kullanılacak üzere aşağıda bilgileri ve ekli teknik şartnamede özellikleri belirtilen malzemeler 4734 Sayılı Kanununa göre satın alınacaktır.

Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi elden 18/02/2022 Cuma günü saat:14.15'e kadar Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.



Ali Ok
İl Millî Eğitim Şube Müdürü

S.NO	MIKTARI	BİRİMİ	C İ N S İ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	50	Adet	Zebra Perde 3 Kanatlı (Genişlik 70x105x70 cm) (Yükseklik 210 cm)		
2	2	Adet	Dizüstü Bilgisayar		
3	2	Adet	Tümleşik Bilgisayar		
4	4	Adet	Lazer Yazıcı		
5	1	Adet	Fotokopi Makinası		
6	2	Adet	Mini Buzdolabı		
7	2	Adet	Makam Fonu(110x200)		
8	1	Adet	Konuşma Kürsüsü		
9	1	Adet	Projeksiyon		
10	1	Adet	Müdür Odası Takımı		
11	1	Adet	Taşınabilir Ses Sistemi		
			KDV Hariç Rakamla	TOPLAM	
			KDV Hariç (Yazı ile)		

1- Fiyatlarınızda KDV Hariç yazılacaktır

2- Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.

3- Ürünler Ekteki Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır.

4- Teslimat sırasında Malzemelerin Nakliyesi ve varsa Montajı Yükleniciye ait olacaktır.

5- İstenilen ürünler işin başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

Firma bilgileri

İmza

Kaşe

MÜDÜR ODASI TAKIMI

MASA

Genişlik 220*derinlik 90*yükseklik 75 cm

Üst tabla Melamin kaplı yonga levha (18+18 mm=36mm)olacaktır.

Ayaklarda, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm Melamin kaplı yonga levhalar monte edilmelidir.

36mm kalınlık sağlamalıdır. Orta Sümen1 adet, olup 18 mm Melamin kaplı yonga levhadan imal edilmelidir.

2 adet 18mm üst tabla çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama-ayaklar 18mm(36) kalınlıktır.

Çerçeve üzeri Melamin kaplama-ön perde 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplama olacaktır

Alt tabla ve üst tabla 2 mm PVC ayakların ön kenarları 2 mm PVC ayakların ergise kenarları 1 mm PVC, diğer kısımlar 0.40mm PVC kenar bandı ile kaplanmalıdır

İthal minifisks - plastik kavela - baza pabucu - 4*30 vida kullanılmıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

KITAPLIK

Genişlik 180*derinlik 40*yükseklik 130 cm üst tabla(18+18) 36 mm, dış yanlar 18mm üzerine 18 mm klapa parça ile bütünleştirilecektir.

2 adet büyük kapak,2 adet küçük kapak,2 adet orta dikme,1 adet alt tabla,6 adet raftan imal edilmelidir.

Üst tabla ve ayaklar çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama - dolap arkalıği 8mm yonga levha üzeri Melamin kaplama- kaplama 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplanmalıdır.

Büyük ve küçük kapakların 4 tarafı, üst tacın ön ve 2 yan kenarı dış yan ön kenarı ve üst taç alt tablası ve 2 yan kenarı 2 mm PVC kenar bantlı olmalıdır.

Diğer kısımlar 0.40mm ve eğrisel kısımlar 1 mm PVC kenar bandı ile imal edilmelidir.

İthal minifisk- plastik kavela - baza pabucu - 4*30 yıldız vida - 4*20 yıldız vida - metal tas menteşe - metal raf pimi - 96mm delik merkezli metal kulp kullanılmıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

Hayriye YALÇIN
Mehmet Coşkun

[Signature]
YALÇIN
MÜDÜR ODASI TAKIMI

MÜDÜR MAKAM KOLTUK

İSKELET

KOLTUKTA 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olacaktır. Kayın paneller; CNC Tezgahında kesilerek şekillendirilmelidir.

SÜNGER

Koltuk Sirt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmelidir.

DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16 suni deri olmalıdır.

KOL AKSAMİ

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

MEKANİZMA KOLTUK

Mekanizmasında ana şase preslerle güçlendirilmiş olmalı.

En AZ 3mm kalınlığında çelik sac kullanılmalıdır.

Metal kısımlar ise korozyona karşı epoxy polyester toz boya ile fırınlanarak boyanmalıdır.

GAZLI AMORTİSÖR

Koltukta 3 class amortisör kullanılmalıdır.

AYAK AKSAMİ

38*1,20 boru olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

MÜDÜR MİSAFİR KOLTUK

İSKELET

Koltukta 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olmalıdır.

Kayın paneller; CNC tezgahında kesilerek şekillendirilmiş olmalıdır.

SÜNGER

Koltuk sirt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmiş olmalıdır.

DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16 suni deriden üretilmiş olmalıdır.

AYAK AKSAMİ

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır. U ayak olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

[Signature]
Hasnelan YAZGIN

[Signature]
Mehmet Coşkun

ETAJER

Genişlik 100*derinlik 60*yükseklik 75 cm

Üst tabla 18+18=36 mm olup, yan dikmeler, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm melamin kaplı yonga levhalar monte edilecektir

36mm kalınlık sağlanacaktır.1 adet perde 18 mm,1 adet klavye 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilecektir

Alt tabla ve üst tabla 2 mm pvc ayakların ön kenarları 2 mm pvc ayakların eğrisel kenarları 1 mm pvc, diğer kısımlar 0.40mm pvc kenar bandı ile kaplanacaktır.

Üst tabla orta kısmında kalan Sümen 18 mm melamin üzeri suni deri ithal minifisk - plastik kavela - baza pabucu - 4*30 yıldız vida - 4*20 yıldız vida - 35 cm metal makaralı klavye rayı kullanılacaktır ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

KESON

40*50*60 cm üst tabla 18 mm yonga levha çekmece klapaları 18 mm yonga levha, keson gövdesi 18 mm yonga levha, keson arkalık ce çekmece al tablası 8 mm yonga levhadır.

Keson üst tablası 30mm yonga levha üzeri melamin kaplama, çekmece klapaları 18mm,keson gövdesi 18 mm, keson arkılığı ve çekmece alt tablası 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır.

Üst tacı ve klapalar 2 mm darbe önleyici pvc kaplı, görünen diğer yerler 0,40mm darbe önleyici pvc kenar bandı kaplanmalıdır.

İthal minifiks - plastik kavela - 6cm h plastik sarhoş teker - 96mm delik merkezli metal kulp - metal makaralı çekmece rayı - merkezi kilit - 4*20 vida - 4*30 vida olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

SEHPA

90*60*45cmmelamin kaplı yonga levha

Sehpa üst tabla(18+18=36 mm) 1 adet alt tabla 1 adet Sümen 1 adet alt bölme 2 adet ara kayıt 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.

Ayak 30 mm Melami'n kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.

Üst tabla 4 kenarı ayak ön kenarı 2 mm eğrisel kısımlar 1 mm diğer kısımlar 0.40 mm pvc kenar bantlı olmalıdır.

Üst tablada 1 adet 18 mm üzeri suni deri kaplı olmalıdır.

Minifiks bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Plastik pabuçlarla yere temas ettirilmelidir.

Tüm ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

Mahmut Caci

Mahmut Caci

TEKNİK ŞARTNAME SES SİSTEMİ

UZAKTAN KUMANDA

OLMALIDIR

BLUETOOTH

OLMALIDIR

KART OKUYUCU

OLMALIDIR

SES GİRİŞİ

OLMALIDIR

TELSİZ MİKROFON

OLMALIDIR

SES ÖZELLİĞİ

BAS VE TİZ AYARI OLMALIDIR

BOYUT

EN AZ 8 İNC OLMALIDIR

ŞARJ EDİLEBİLME

ELEKTRİK GİRİŞİ ADAPTÖRLÜ OLMALIDIR.

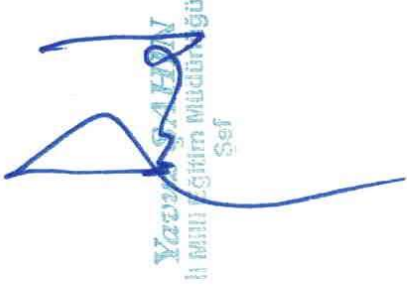
YÜKSEKLİK-GENİŞLİK-DERİNLİK

EN AZ 43x25x22 CM OLMALIDIR.

ŞARJ KULLANIMI

EN AZ 4 SAAT OLMALIDIR.


Umüt YILDIZ
V.H.K.İ


Yusuf SAHİN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef

**TEKNİK ŞARTNAME
STOR ZEBRA PERDE**

TÜRÜ

BAMBU KUMAŞ OLMALIDIR.

KASA

MEKANİK KAPALI KASA OLMALIDIR

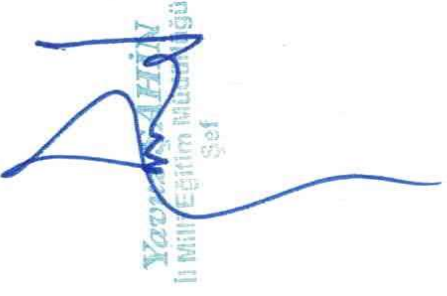
ÖLÇÜLERİ

3 PARÇA GENİŞLİK (70x105x70)cm YÜKSEKLİK (210) cm OLMALIDIR

MONTAJ

FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.


Umüt YILDIZ
V.H.K.İ


Yavuz KILIÇ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

EKRAN BOYUTU

EN AZ 15,6 İNC OLMALIDIR

EKRAN ÖZELLİĞİ

EN AZ FULL HD OLMALIDIR

HDMI

OLMALIDIR

USB

EN AZ 3 ADET OLMALIDIR

İŞLEMÇİ

EN AZ İ5 OLMALIDIR

İŞLEMÇİ NESLİ

EN AZ 10. NESİL OLMALIDIR

İŞLEMÇİ ÖNBELLEK

EN AZ 6MB OLMALIDIR

HARDDİSK KAPASİTESİ

EN AZ 480 GB SSD OLMALIDIR

RAM KAPASİTESİ

EN AZ 8 GB DDR4 OLMALIDIR

KLAVYE

Q KLAVYE VE NUMERİK OLMALIDIR

10/100 ETHERNET

OLMALIDIR

CİHAZ AĞIRLIĞI

EN FAZLA 3 KG OLMALIDIR

İŞLETİM SİSTEMİ

FREEDOS

GARANTİ SÜRESİ

EN AZ 24 AY OLMALIDIR

NOT: TESLİM EDİLECEK DİZÜSTÜ BİLGİSAYARIN YANINDA ÇANTA VE KABLOSUZ MAUS OLMALIDIR. VGA GİRİŞİ BULUNMAYAN BİLGİSAYARLARDA HDMI VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ OLMALIDIR.


Ümit YILDIZ
V.H.K.J


Yusuf YAKIN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME ALL İN ONE BİLGİSAYAR

EKRAN BOYUTU

EN AZ 23,8 İNC OLMALIDIR

EKRAN ÖZELLİĞİ

EN AZ FULL HD OLMALIDIR

HDMI

OLMALIDIR

USB

EN AZ 3 ADET OLMALIDIR

İŞLEMÇİ

EN AZ İ5 OLMALIDIR.

İŞLEMÇİ NESLİ

EN AZ 10. NESİL OLMALIDIR

İŞLEMÇİ ÖNBELLEK

EN AZ 6MB OLMALIDIR

HARDDİSK KAPASİTESİ

EN AZ 480 GB SSD OLMALIDIR

RAM KAPASİTESİ

EN AZ 8 GB DDR4 OLMALIDIR

KLAVYE MAUS SET

OLMALIDIR

10/100 ETHERNET

OLMALIDIR

İŞLETİM SİSTEMİ

FREEDOS

GARANTİ SÜRESİ

EN AZ 24 AY OLMALIDIR


Ömit YILDIZ
V.H.K.İ


Yavuz ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME YAZICI

TÜRÜ

MONO LAZER SİYAH BEYAZ

BASKI TÜRÜ

SİYAH BEYAZ

BASKI BOYUTU

A4

BASKI HIZI

EN AZ DAKİKADA 21 SAYFA

BASKI ÇÖZÜNÜRLÜK

EN AZ 1200X1200 DPI

BAĞLANTI TÜRÜ

USB

KAĞIT KAPASİTESİ

EN AZ 150 SAYFA

VOLTAJ

220 V

NOT: Yazıcı bağlantı kablosu ile driver CD'si üzerinde olacaktır. Üzerinde en az 1 (BİR) adet orijinal toner bulunacaktır.


Ümit YILDIZ
V.H.K.İ


Yusuf ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME FOTOKOPİ MAKİNASI

GENEL TİP

Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi

FONKSİYONLAR

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ, TARAYICI, YAZICI, FAX

TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

1200X1200 DPI

BASKI HIZI A4/A3

EN AZ 50 SAYFA DAKİDA

EKRAN

DOKUNMATİK EKREN

ETHERNET GİRİŞİ

OLMALIDIR

USB

OLMALIDIR

İLK KOPYA HIZI

EN FAZLA 8 SN

BÜYÜTME KÜÇÜLTME

25-400 % 1 LİK ADIMLARLA

KAĞIT KAPASİTESİ

EN AZ 500 SAYFA

TONER ÖMRÜ

EN AZ 20.000 SAYFA

GÜÇ KAYNAĞI

AC 220 V

İŞLETİM SİSTEMİ

TÜM GÜNCEL WINDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ

DRUM ÜNİT ÖMRÜ

EN AZ 50.000 SAYFA OLMALIDIR.

NOT

CIHAZIN ÜZERİNDE EN AZ 2 ADET ORJİNAL TONER
OLMASI GEREKMEKTEDİR.


Ahmet YILDIZ
V.H.K.İ


Yaşar ŞAHİN
Eğitim Müdüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME MİNİ BUZDOLABI

AYDINLATMA

OLMALIDIR

DERİNLİK

EN AZ 50 CM OLMALIDIR

HACİM (LİTRE)

EN AZ 90 LT OLMALIDIR

YÜKSEKLİK

EN AZ 82 CM OLMALIDIR

GENİŞLİK

EN AZ 75 CM OLMALIDIR

SES SEVİYESİ (DB)

EN FAZLA 43 DB OLMALIDIR

ENERJİ SINIFI (AB YENİ)

EN AZ F OLMALIDIR

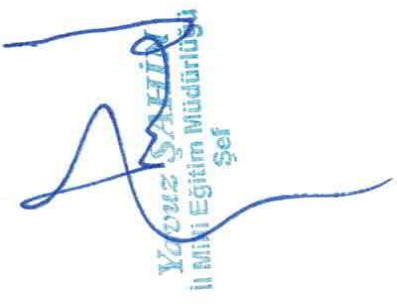
GARANTİ SÜRESİ

EN AZ 24 AY OLMALIDIR

VOLTAJ

220 V OLMALIDIR


Vahit YILDIZ
V.H.K.J


Yusuf ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

**TEKNİK ŞARTNAME
KONUŞMA KÜRSÜSÜ**

EN

EN AZ 75 CM OLMALDIR

BOY

EN AZ 115 CM OLMALDIR

DERİNLİK

EN AZ 55 CM OLMALDIR

MALZEME

1 .SINIF KALİTELİ MDFLAM OLMALDIR.

BAĞLANTI NOKTALARI

KÖŞELERİNDE PLASTİK KÖŞE BAĞLANTI APARATI OLMALIDIR

NOT: KENARLARI 1MM DARBE ÖNLEYİCİ PVC KENAR BANTLARI İLE KAPLANMIŞ OLMALIDIR


Ümit YILDIZ
V.H.K.İ


Yusuf SAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME PROJEKSİYON

ÇÖZÜNÜRLÜK

1920/1080 FULL HD

PARLAKLIK

EN AZ 3500 ANSI LÜMEN

KONTRAST

EN AZ 10.000 : 1

LAMBA ÖMRÜ

EN AZ 5000 SAAT

FAN GÜRÜLTÜSÜ

EN FAZLA 35 DB

HDMI

OLMALI

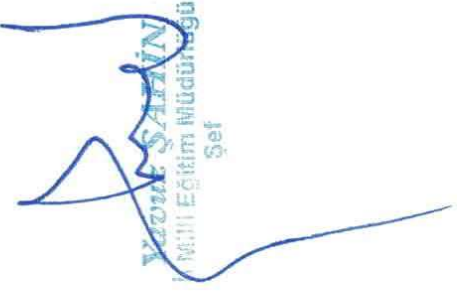
GÜÇ KAYNAĞI

AC 220 V

ASMA APARATI

OLMALIDIR


Yücel YILDIZ
V.H.K.İ


Yusuf ŞAHİN
Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef