

TEKNİK ŞARTNAME GÜÇ KAYNAĞI

GENEL TİP

EN AZ 3 ADET 220 V ÇIKIŞ OLMALIDIR

ÇIKIŞ GÜCÜ

EN AZ 1500VA/900W OLMALIDIR

DESTEKLEME SÜRESİ


3 BİLGİSAYAR İÇİN EN AZ 10 DAKİKDA OLMALIDIR.

KONROL PANEL

OLMALIDIR.

NOT:

KISA DEVRE VE AŞIRI YÜK KORUMALI OLMALIDIR.

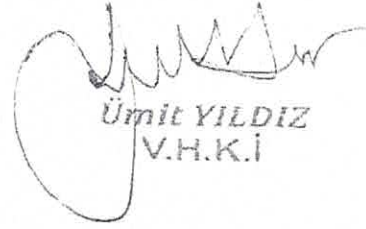

Ümit YILDIZ
V.H.K.i